



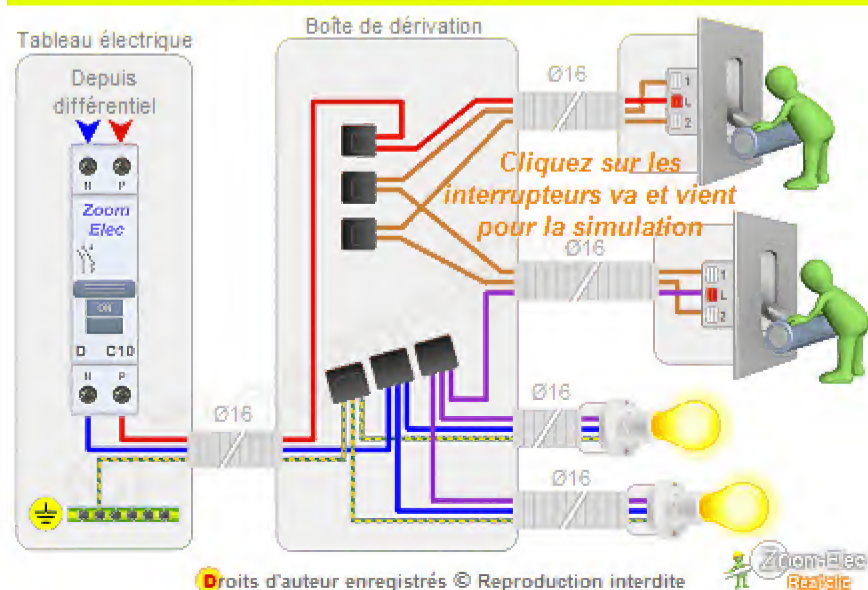

SCHEMA DE RACCORDE
VA ET VI

INTERRUPTEUR 1

www.schema

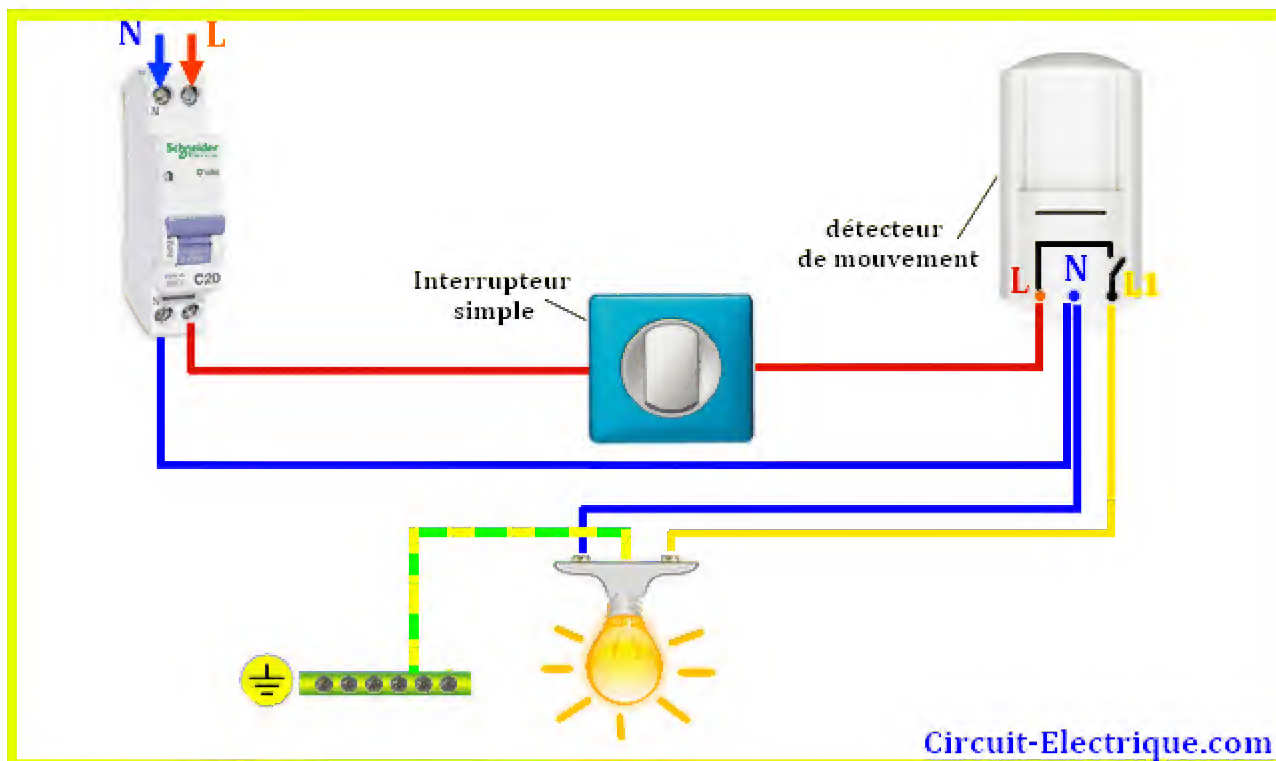

schema electrique detecteur de mouvement


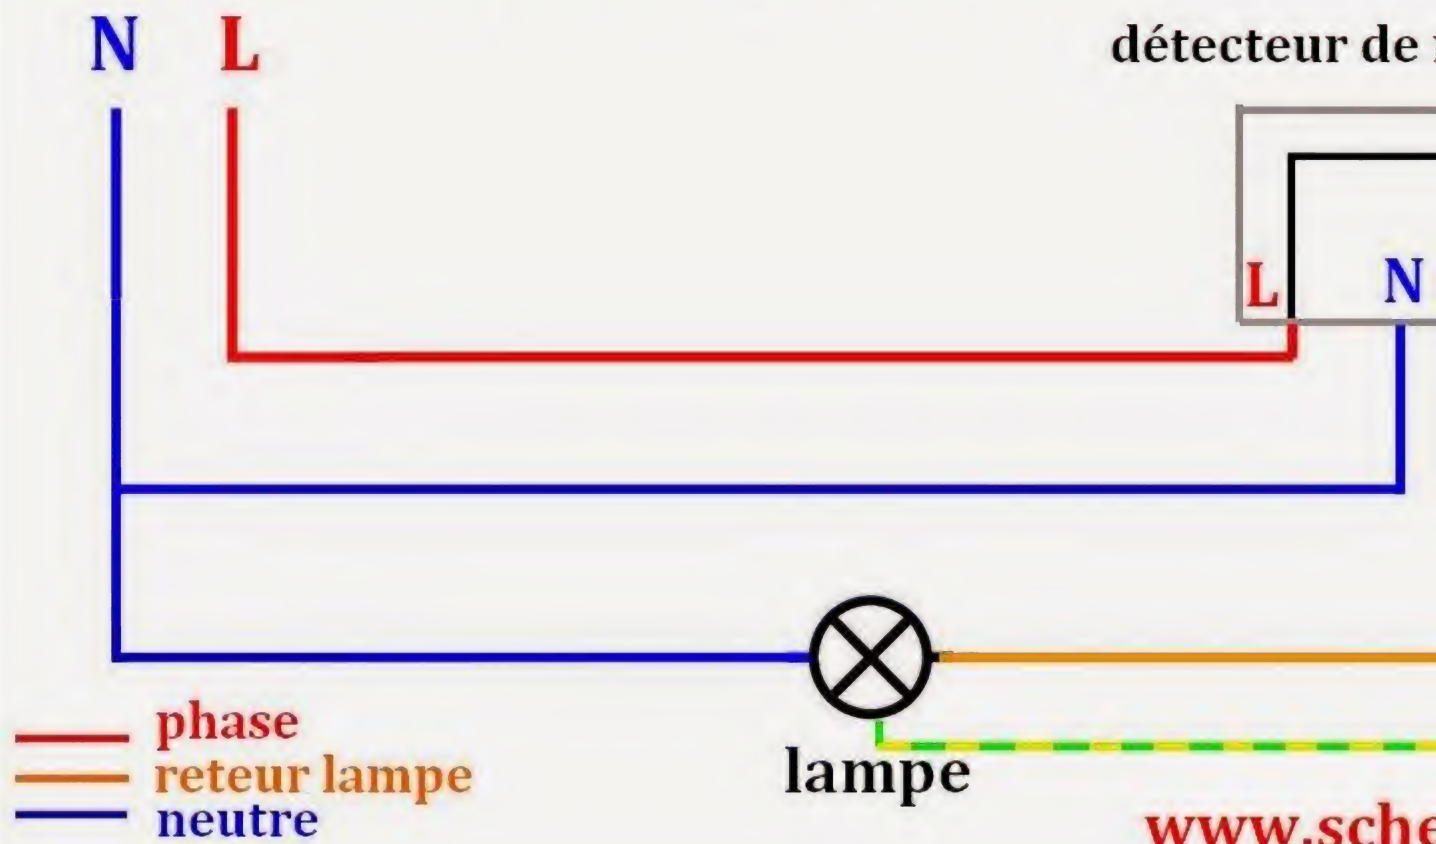


Schéma électrique va et vient Boîte d'encastrement

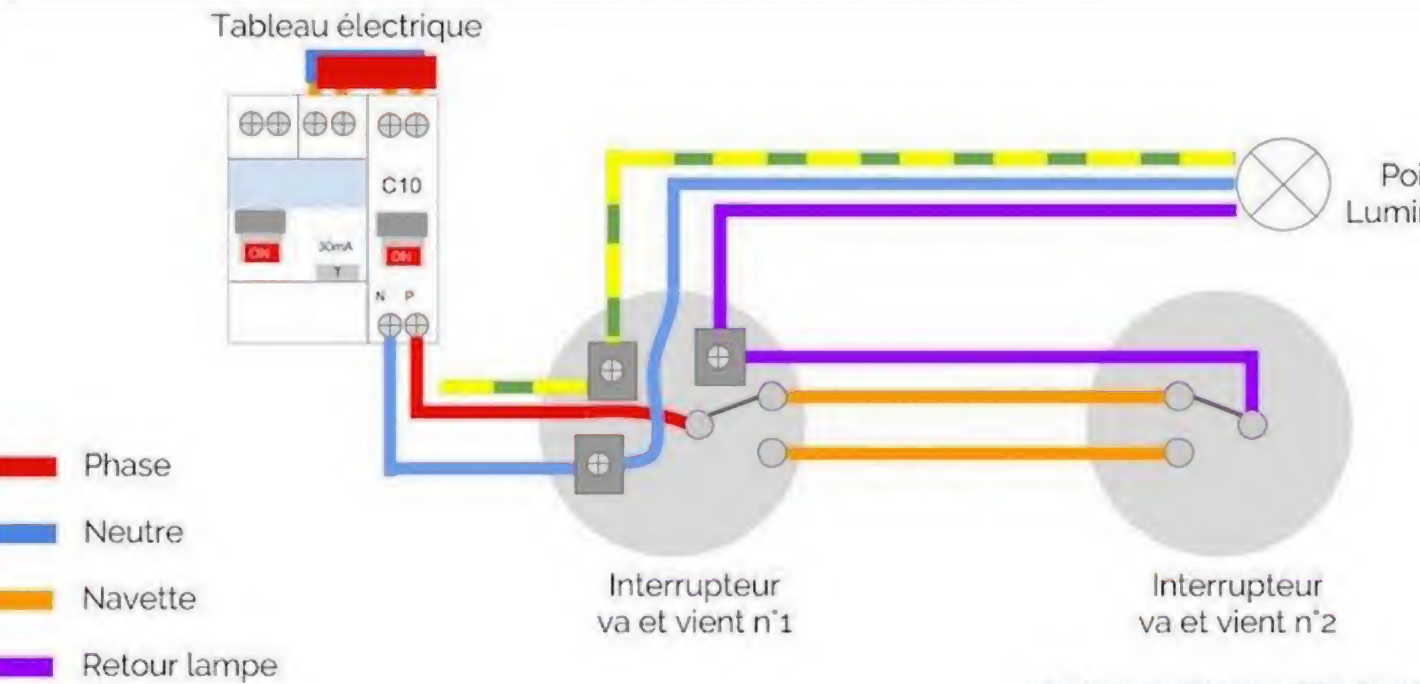

<http://www.installation-renovation-ol>

← Vers Disjoncteur Différentiel 30 ma

NEUTRE Le conducteur de Neutre est toujours Bleu

PHASE Le conducteur de Phase est généralement de couleur Rouge ou Noir

